



GRÁFICO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

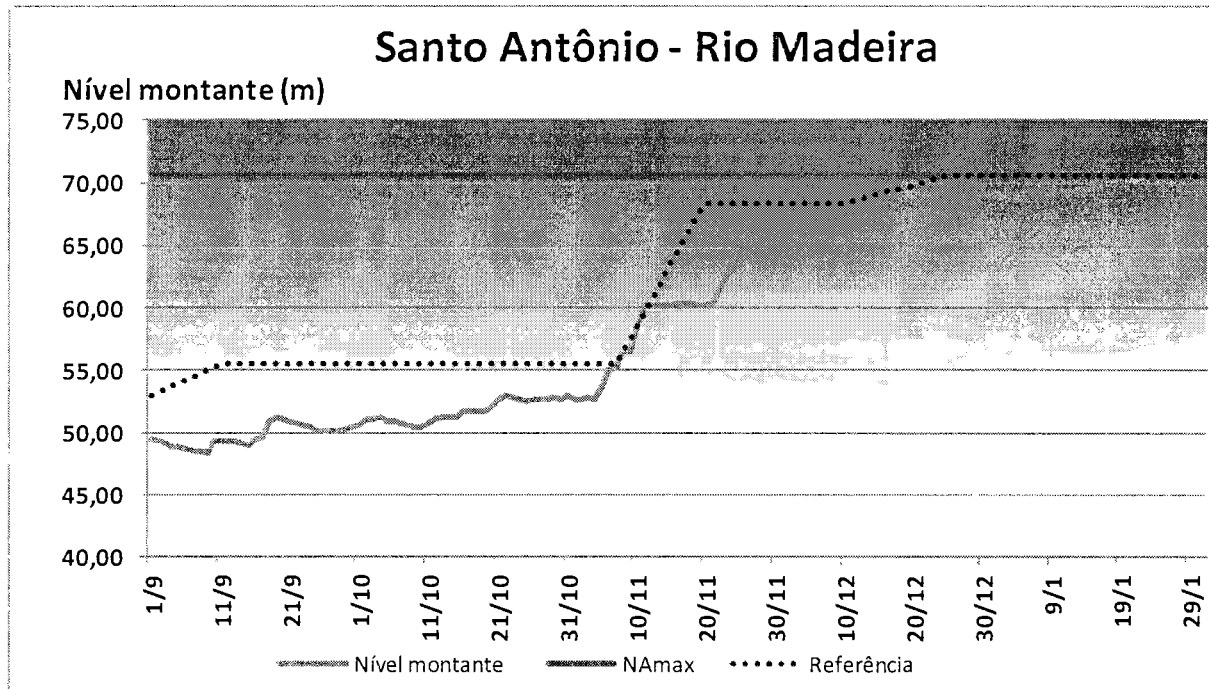

ACOMPANHAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO MADEIRA

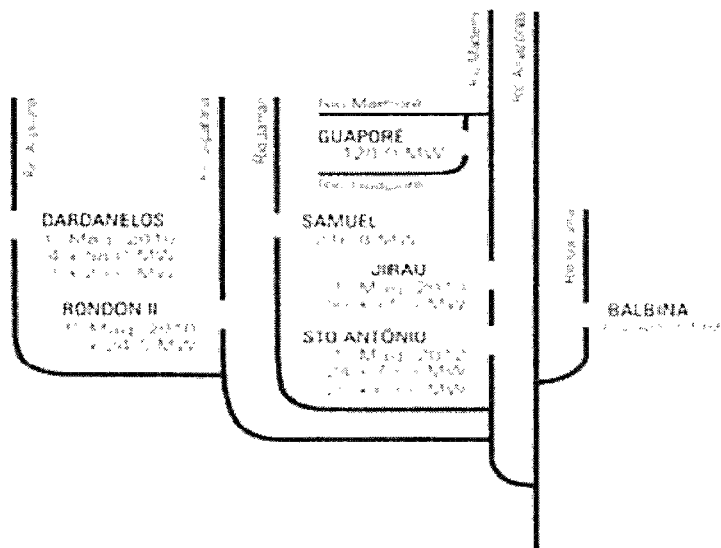

UHE Santo Antônio	(23/01/2012)
Nível de Montante	70,50 m
Nível de Jusante	54,87 m
Vazão Afluente	21.625 m³/s
Vazão Vertida	21.325 m³/s
Vazão Acumulada	300 m³/s

COTAS CARACTERÍSTICAS	
55,50 m	- Giro mecânico
60,50 m	- Testes de sincronização
68,40 m	- Operação do Sistema de Transposição de Peixes – STP
70,50 m	- Operação assistida

REGISTRO DOS PRINCIPAIS EVENTOS

- A licença de operação foi emitida em 14/09/2011 e o enchimento começou em 16/09/2011.
- No dia 08/11/11 o reservatório atingiu a cota de 56,52m que permite o giro mecânico das máquinas.
- A partir do dia 18/11/2011 foram alterados os valores da curva de referência do enchimento do reservatório a pedido do agente.
- Em 21/11/11 o IBAMA autorizou o enchimento do reservatório até a cota 68,40m, que foi atingida em 30/11/2011.
- A operação na cota 68,40m permite a geração plena de até 02 (duas) unidades geradoras da UHE Santo Antônio e a operação do Sistema de Transposição de Peixes – STP.
- O reinício do enchimento para elevação do reservatório até a cota 70,50m, estava previsto para ocorrer a partir de 10/12/11, desde que a vazão mínima no Rio Madeira fosse superior a 12.000 m³/s. O reservatório atingiu a cota máxima de operação normal, 70,50m no dia 23/01/2012 às 24h00.